


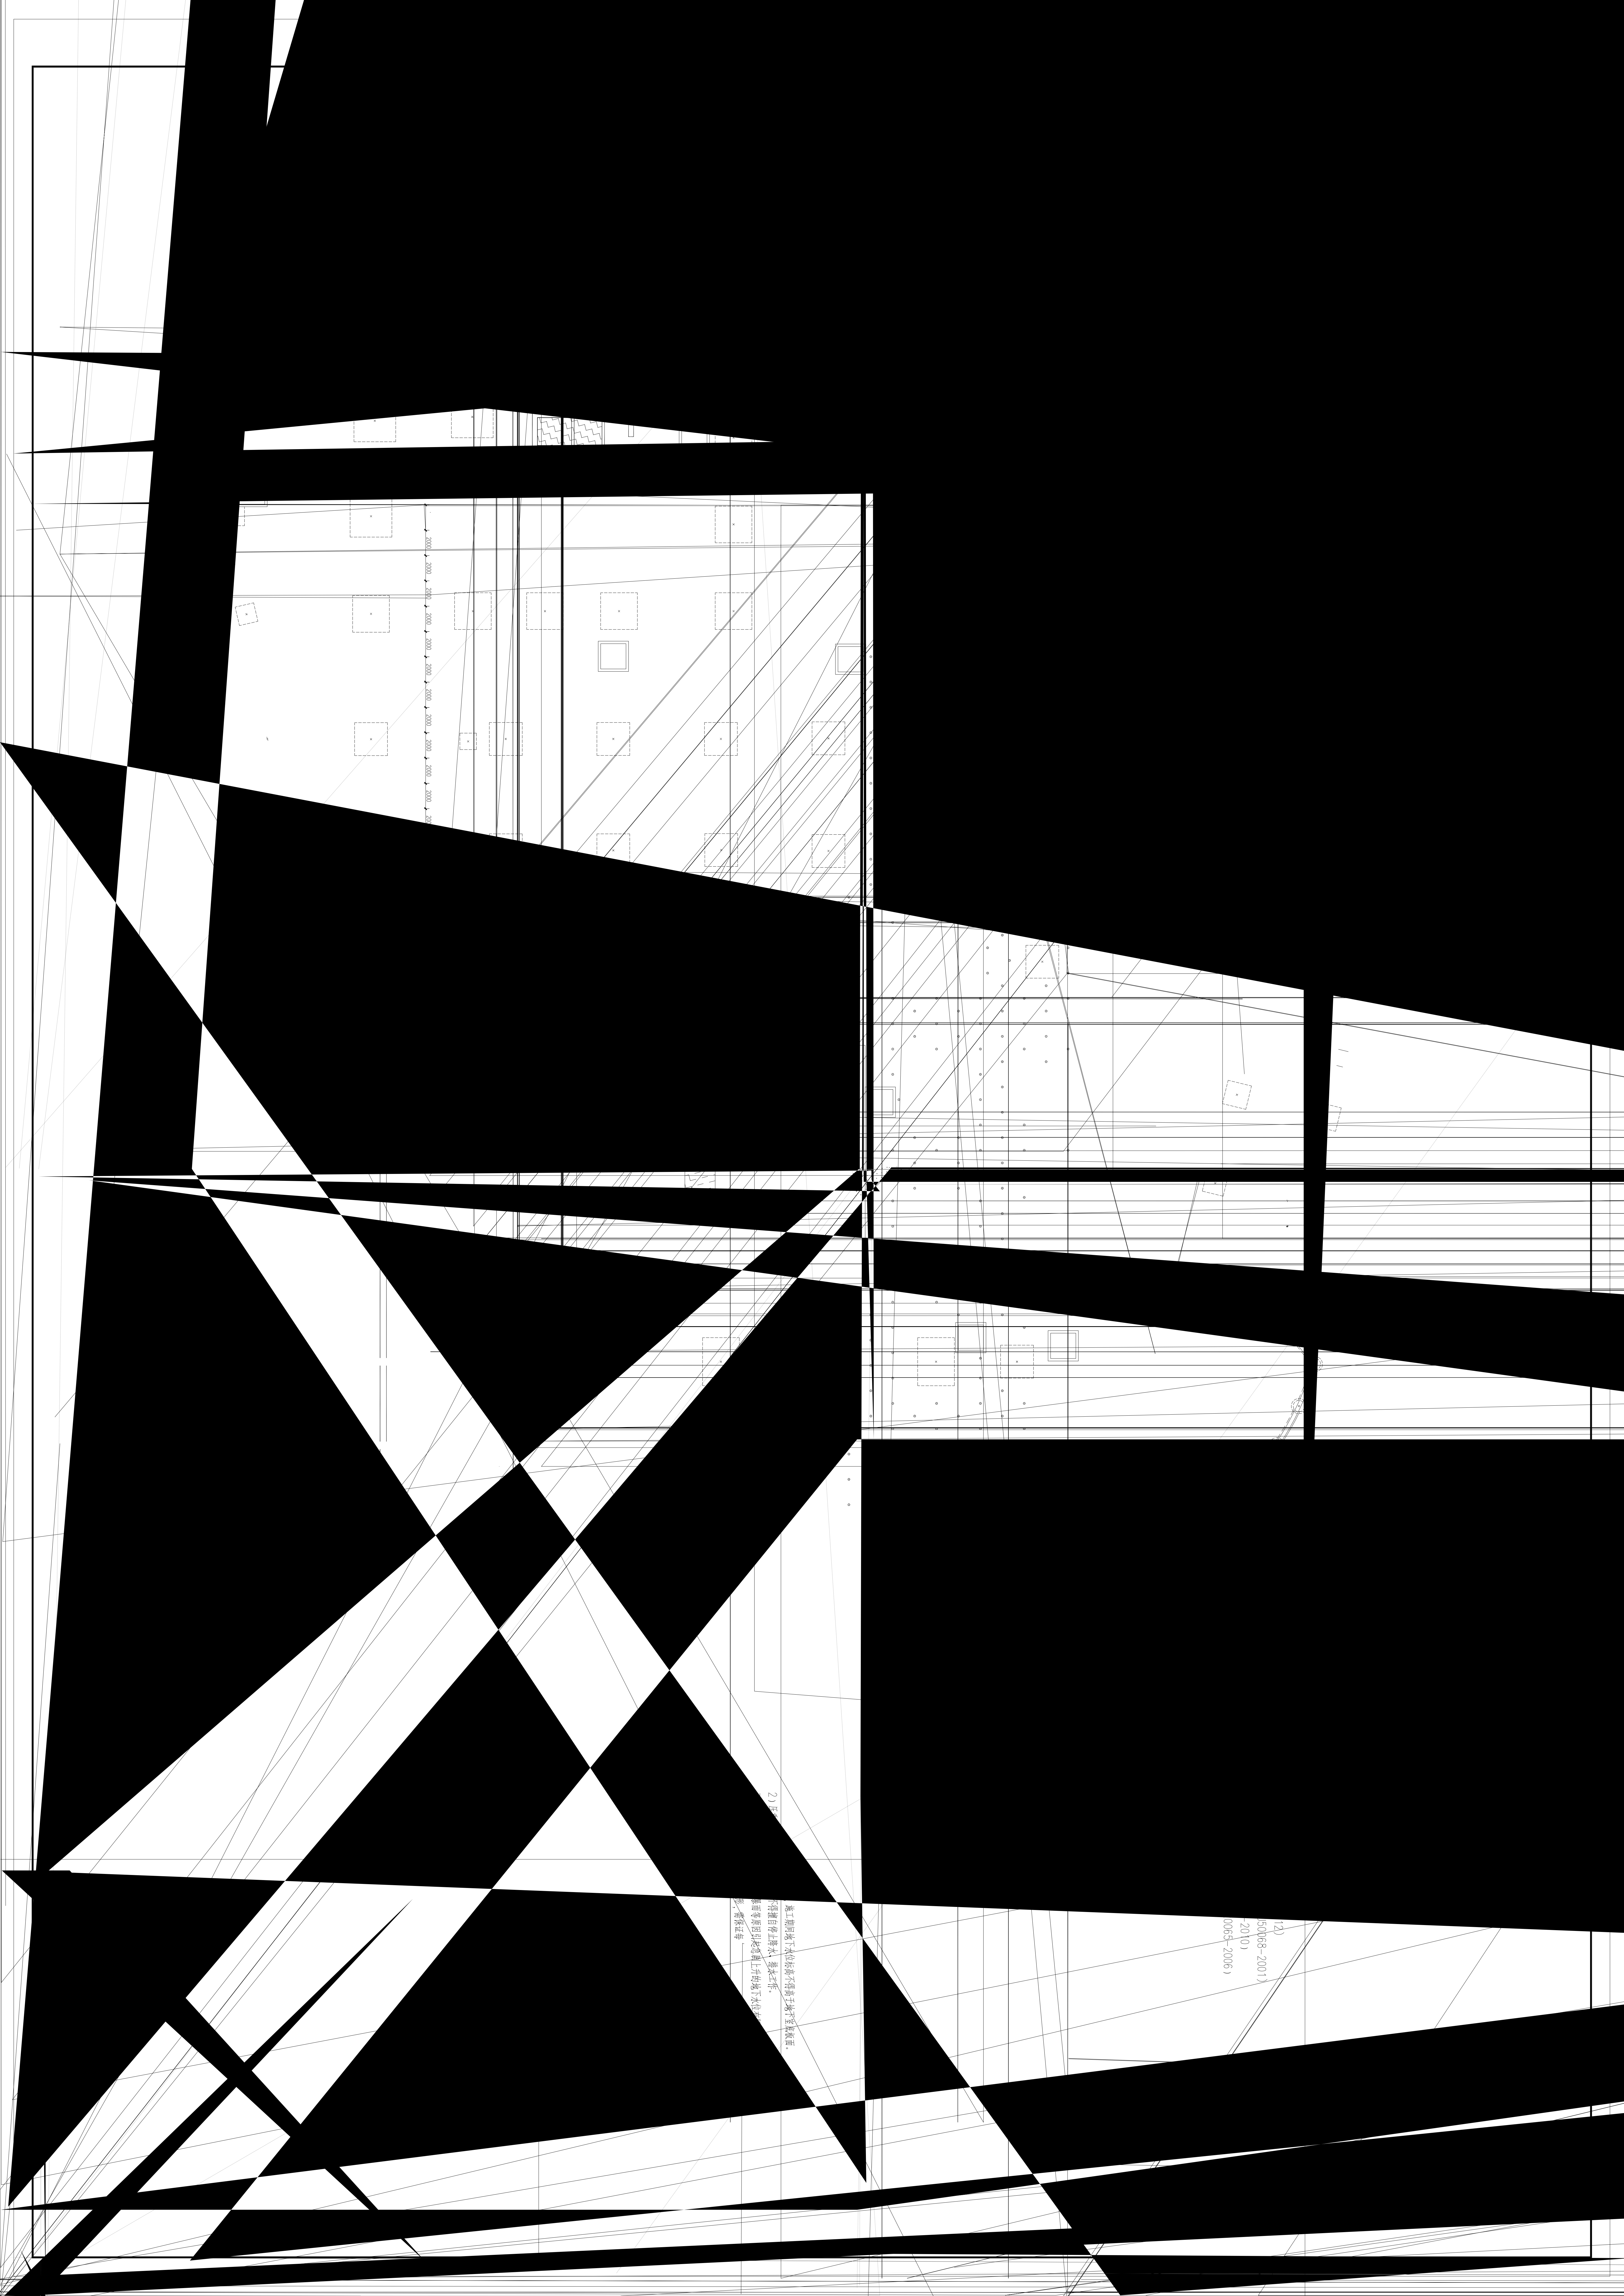

1/2
50068-2001
2010
0063-20061

施工过程中,水位控制不得低于主坝内室水面。
设计单位应提供,且须工作。
非设计单位不得擅自进行,并应做好水位控制。
注:本图仅供参考。

2) 下